



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**  
муниципального округа  
**КОНЬКОВО**

**РЕШЕНИЕ**

26.04.2016 № 5/1

**О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома в муниципальном округе Коньково по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 14, корп. 2**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», а также на основании протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 14, корп. 2 от 12 марта 2016 года

Советом депутатов принято **решение**:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного жилого дома в муниципальном округе Коньково по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 14, корп. 2.


2. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Муниципальный вестник Коньково», и разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по развитию муниципального округа Коньково **Травникову Н.А.**

Глава муниципального округа  
Коньково

С.Н. Есин

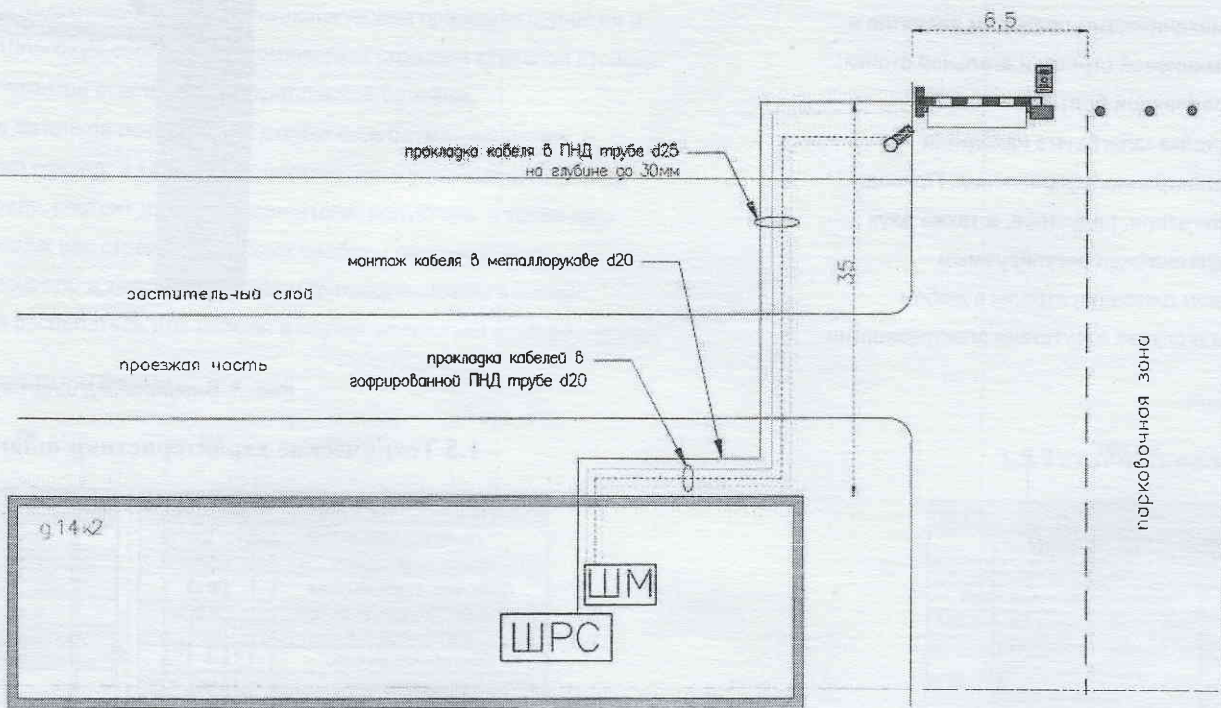

- Условные обозначения:
- шлагбаум откатной автоматический (стрелка – направление перемещения стрелы при открывании)
  - столбик ограждающий парковочный
  - IP видеокamera, прожектор на мачте
  - вызывная панель
  - шлагбаум подъемный автоматический
  - шкаф распределительный силовой
  - шкаф монтажный
  - Кабель UTP-5e 4x2x0,52 (для диспетчеризации)
  - Кабель UTP-5e 4x2x0,52 (для видеокamеры)
  - Кабель ШВВП 2x0,75
  - Кабель ВВГнг 3x1,5
  - Кабель UTP-5e 4x2x0,52 (для фотоэлементов)

Примечание:  
 Без привязки к координатам.  
 Без масштаба.  
 Без отметок.  
 Размеры даны в метрах.  
 Вызывная панель монтируется на тумбе.

Приложение к коммерческому				
Обустройство придомой территории				
улица Бутлерова д.14к2.				
Изм.	Колуч.	Лист	Издок	Подпись
Выполнил	Ильин Г.И.			
Шлагбаум подъемный автоматический				Сто
План-схема установки шлагбаума, IP видеокamеры, Проложки линии электропитания, слаботочной сети.				000